



INVESTMENT CONSULTING HOUSE, Ltd.

Превод от английски език

**BOHAMET
ARMATURA**

ul. Kościelna 2, Ciele
86-005 Białe Błota
NIP 554-23-42-840
Тел: (+48) 52 58-16-761
Факс: (+48) 52 58-16-761

ОФИС

Тел: (+48) 52 58-16-760
Факс: (+48) 52 58-16-761

www.bohamet.pl
e-mail: armatura@bohamet.pl

Отдел продажби

Тел: (+48) 52 58-16-753
(+48) 52 58-16-758
Факс: (+48) 52 58-16-752

Отдел производство

Тел: (+48) 52 58-16-754
(+48) 52 58-16-759
Факс: (+48) 52 58-16-757

1. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПОДЗЕМЕН ХИДРАНТ ТИП НР PN10

- номинален диаметър – 80 mm;
- номинално налягане – 1 MPa – 1.6 MPa;
- температура на околната среда до 50 °C;
- размери в съответствие с PN-89/M-74091

Размер	Дълбочина на инсталиране	Височина	Маса
	H ₁ [mm]	H [mm]	kg
A	1 000	750	32
B	1 250	1 000	34.5
C	1 500	1 250	37
D	1 800	1 550	40

ПОДЗЕМНИЯТ ХИДРАНТ е предвиден за снабдяване с питейна вода и с вода за гасене на пожари при водоснабдителни тръбопроводи с общо предназначение. Производителят не носи отговорност за нанесени щети, различни от тези, свързани с използването на хидранта. Последният е снабден със система за автоматично отводняване на колоната, предотвратяваща замръзването на водата в нея.

Хидрантът следва да бъде инсталиран към тръбопровода в изправено положение с помощта на тръбен щуцер от чугун Тип N.

2. ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Хидрантът не се нуждае от поддръжка. Нито един от неговите съставни компоненти не се нуждае от поддръжка. Отварянето и затварянето на хидранта се извършва посредством ключ PN/M-74085th. Максималният въртящ момент при отваряне и затваряне на хидранта е 40 Nm. Надвишаването на тази стойност може да доведе до повреждането му.

Хидрантът използва меки уплътнения. Поради това следва да бъде обърнато специално внимание на предотвратяването на попадане на чакъл или пясък в тръбопроводите и хидранта по време на съхраняването, инсталирането и функционирането му, тъй като това може да предизвика повреда или запушване. В случаите на инсталиране на хидранта към тръбопроводи съдържащи чакъл или пясък, претенции относно повреда или неправилно функциониране на хидранта няма да бъдат признавани.




Отваряне на подземния хидрант

Преди отваряне на хидранта следва да бъде отворен изцяло шибърният кран, който спира подаването на вода към хидранта. За да отворите хидранта и стартирате изтичането на вода, фиксирайте щанг DN75 към захващащия зъбчат механизъм 5 и завъртете основата на тласкащия прът 6 „наляво“ до отказ. Отводнителят 7 следва да бъде затворен преди отварянето на хидранта.

Затваряне на подземния хидрант

Завъртете тласкащия прът 6 „надясно“ до отказ. След спиране на потока на вода, отводнителят 7 следва да бъде отворен посредством приблизително 5 завъртания на ключа с цел източване на водата от колоната на хидранта. Процедурата приключва със затварянето на шибърния кран.

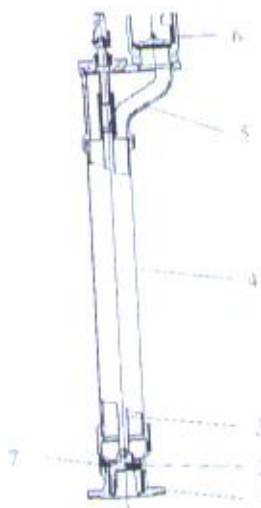

Конструкция

1. Долен корпус
2. Уплътнение
3. Тласкащ прът
4. Колоната
5. Горен корпус
6. Захващащ зъбчат механизъм
7. Отводнител

3. ГАРАНЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ

Хидрантите, произведени от ВОНАМЕТ – ARMATURA имат едногодишна гаранция считано от датата на инсталирането, но не повече от 15 месеца след датата на закупуване от производителя.

Гаранцията включва:

- Замяна/подмяна на хидранта;
- Замяна/подмяна на негови компоненти.

Гаранцията покрива целия хидрант и неговите компоненти, съдържащи скрити дефекти по вина на производителя ВОНАМЕТ – ARMATURA.

Претенции относно дефекти, дължащи се на механични повреди, предизвикани от неправилни действия от страна на ползвателя/купувача, като

- неправилно съхранение или транспортиране;
- неправилно натоварване/разтоварване;
- неправилно инсталиране;
- неправилно експлоатиране;
- експлоатиране в замърсени водопроводни мрежи,

няма да бъдат признавани и сервизното обслужване следва да бъде заплащано изцяло.



Ремонтът или подмяната на нов хидрант в гаранционен период се извършват от производителя или негов упълномощен представител.

Моля, уведомявайте производителя относно забелязани дефекти:

ВОНАМЕТ – ARMATURA Sp.J

Тел/Факс (+48) 52 58-16-761.

Долуподписаният Чавдар Георгиев Гелев, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 3 (три) страници.

Преводач:

Чавдар Георгиев Гелев

